

Appl. No. : **09/869,182**
Filed : **May 21, 2002**

AMENDMENTS TO THE DRAWINGS

A replacement sheet 1, including Figure 1, is included herewith, wherein Figure 1 has been amended to include labels in the illustrated blocks. Also, replacement sheets 2-14 are included wherein no amendments have been made but the illustrations are clearer.

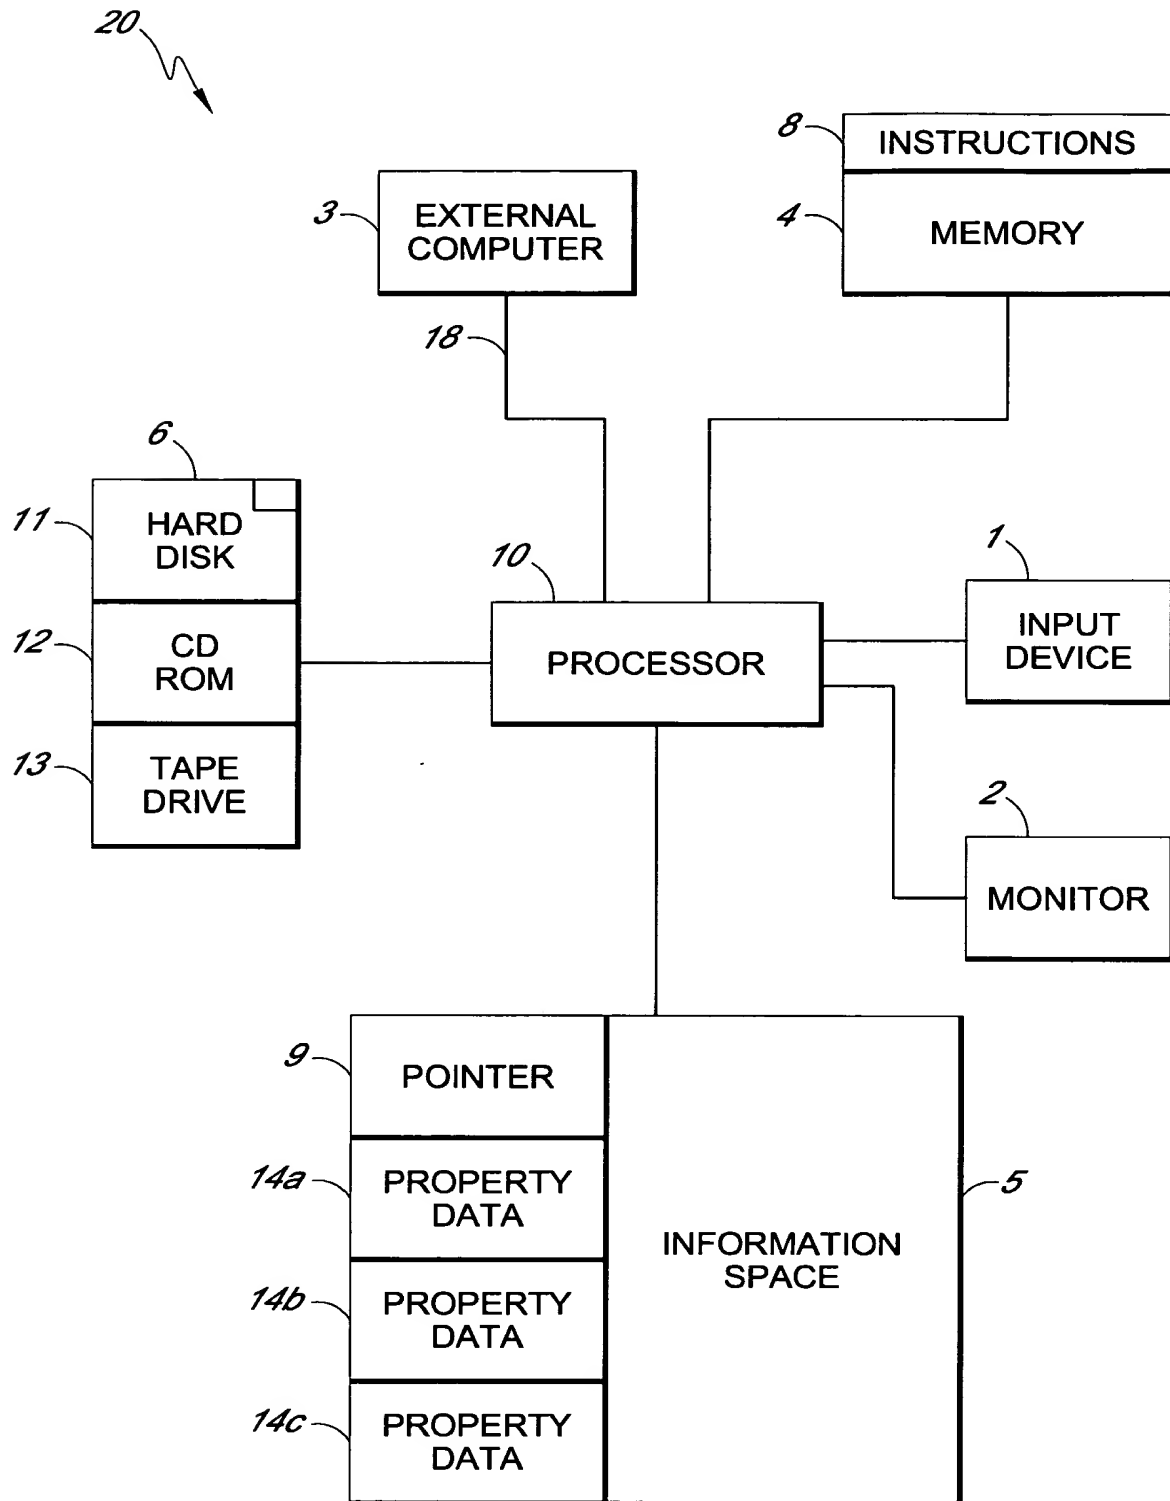


FIG. 1

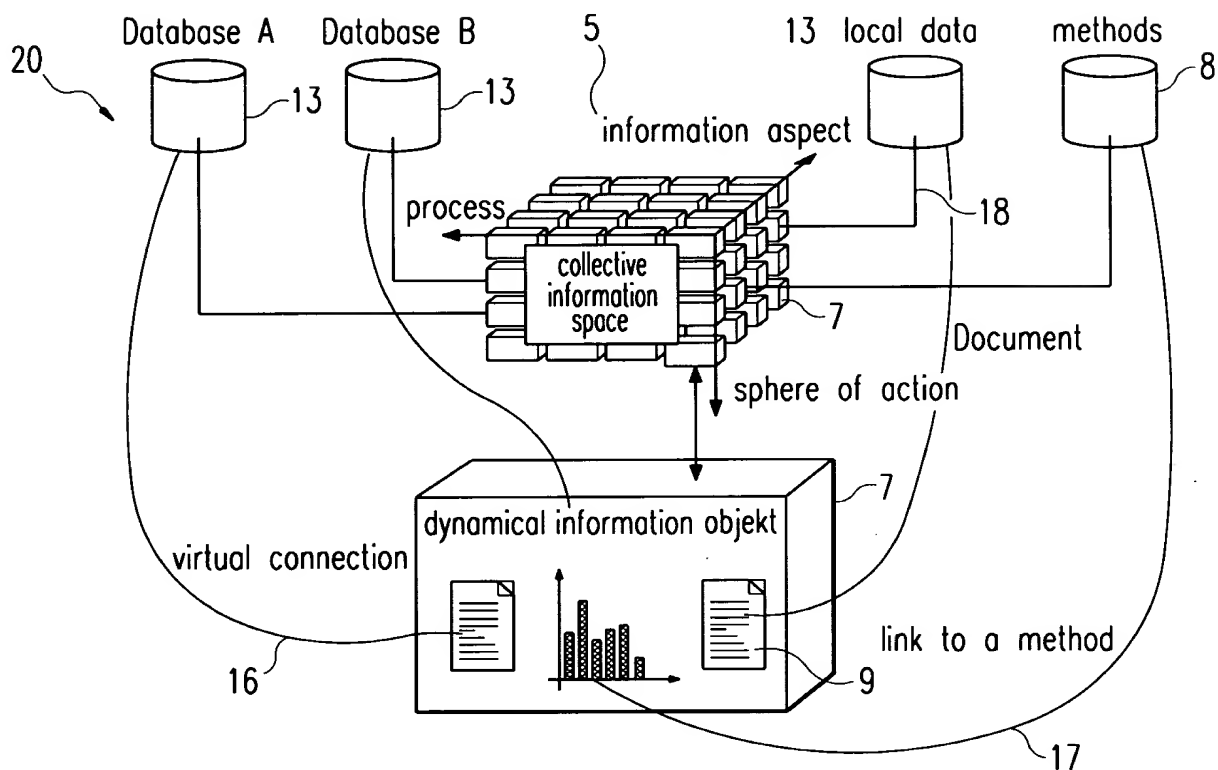



Fig. 2

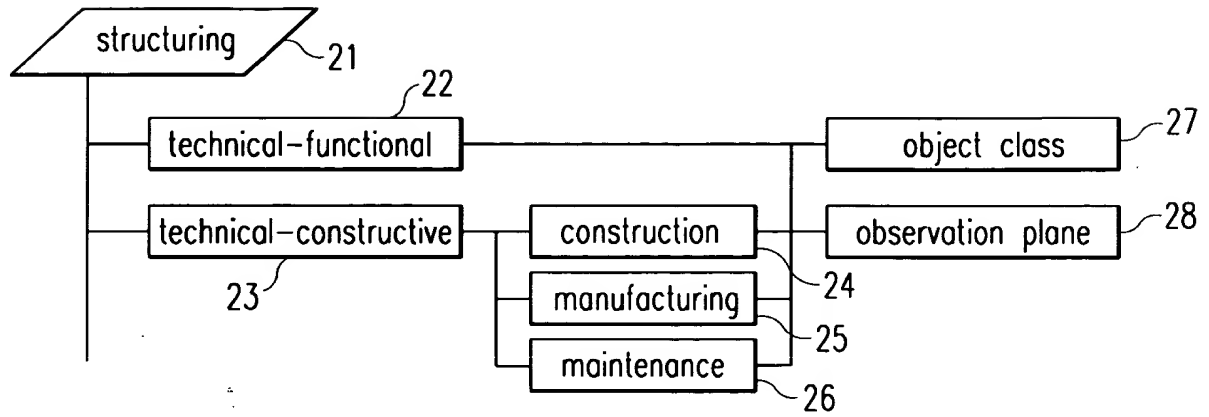


Fig. 3



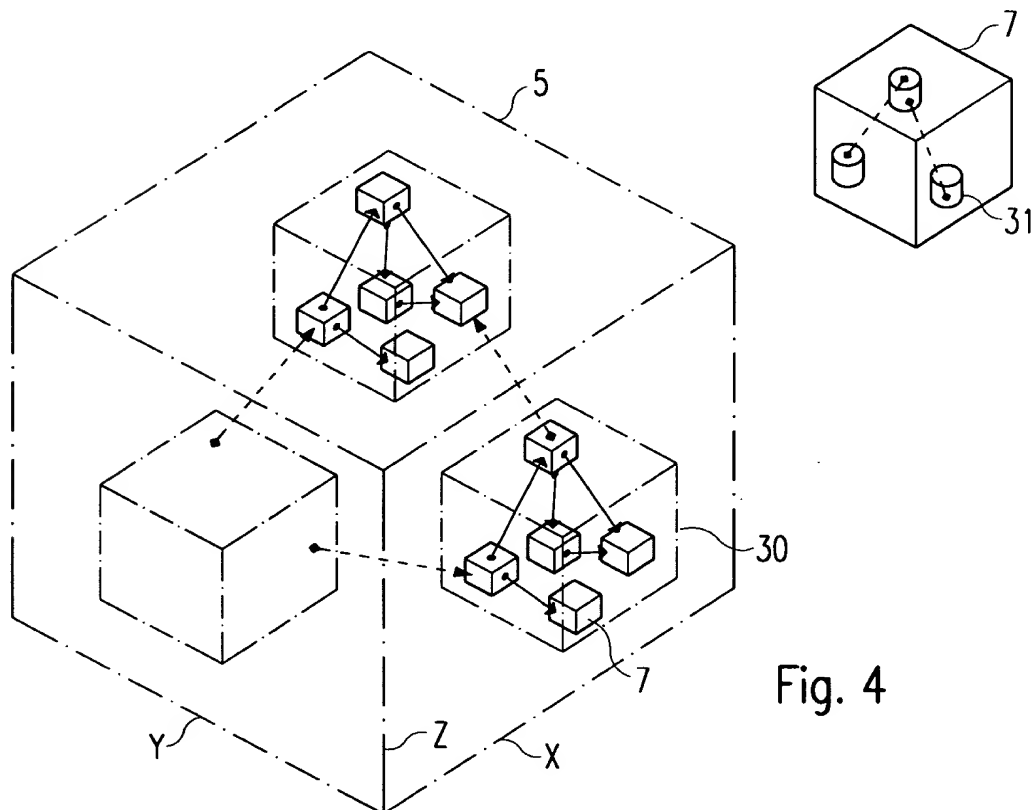



Fig. 4

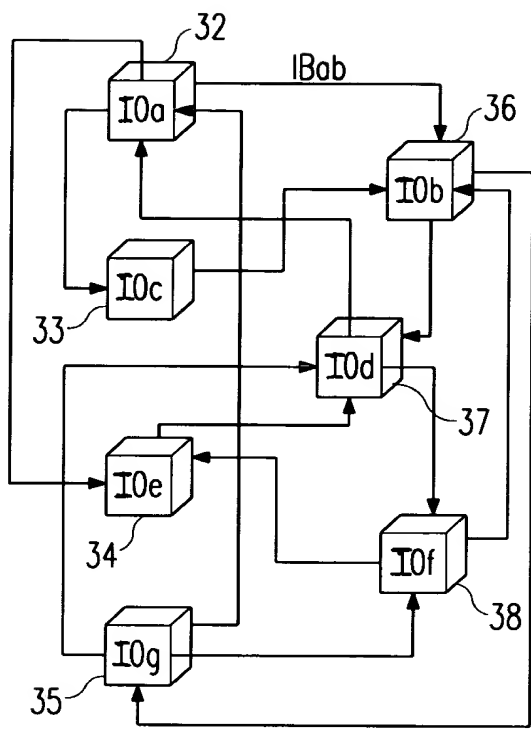


from/to	a	b	c	d	e	f	g
a		x	x		x		
b				x			x
c		x					
d	x					x	
e				x			
f		x			x		
g	x			x		x	


42 40 [x] = valid 43

Fig. 5



REPLACEMENT SHEET

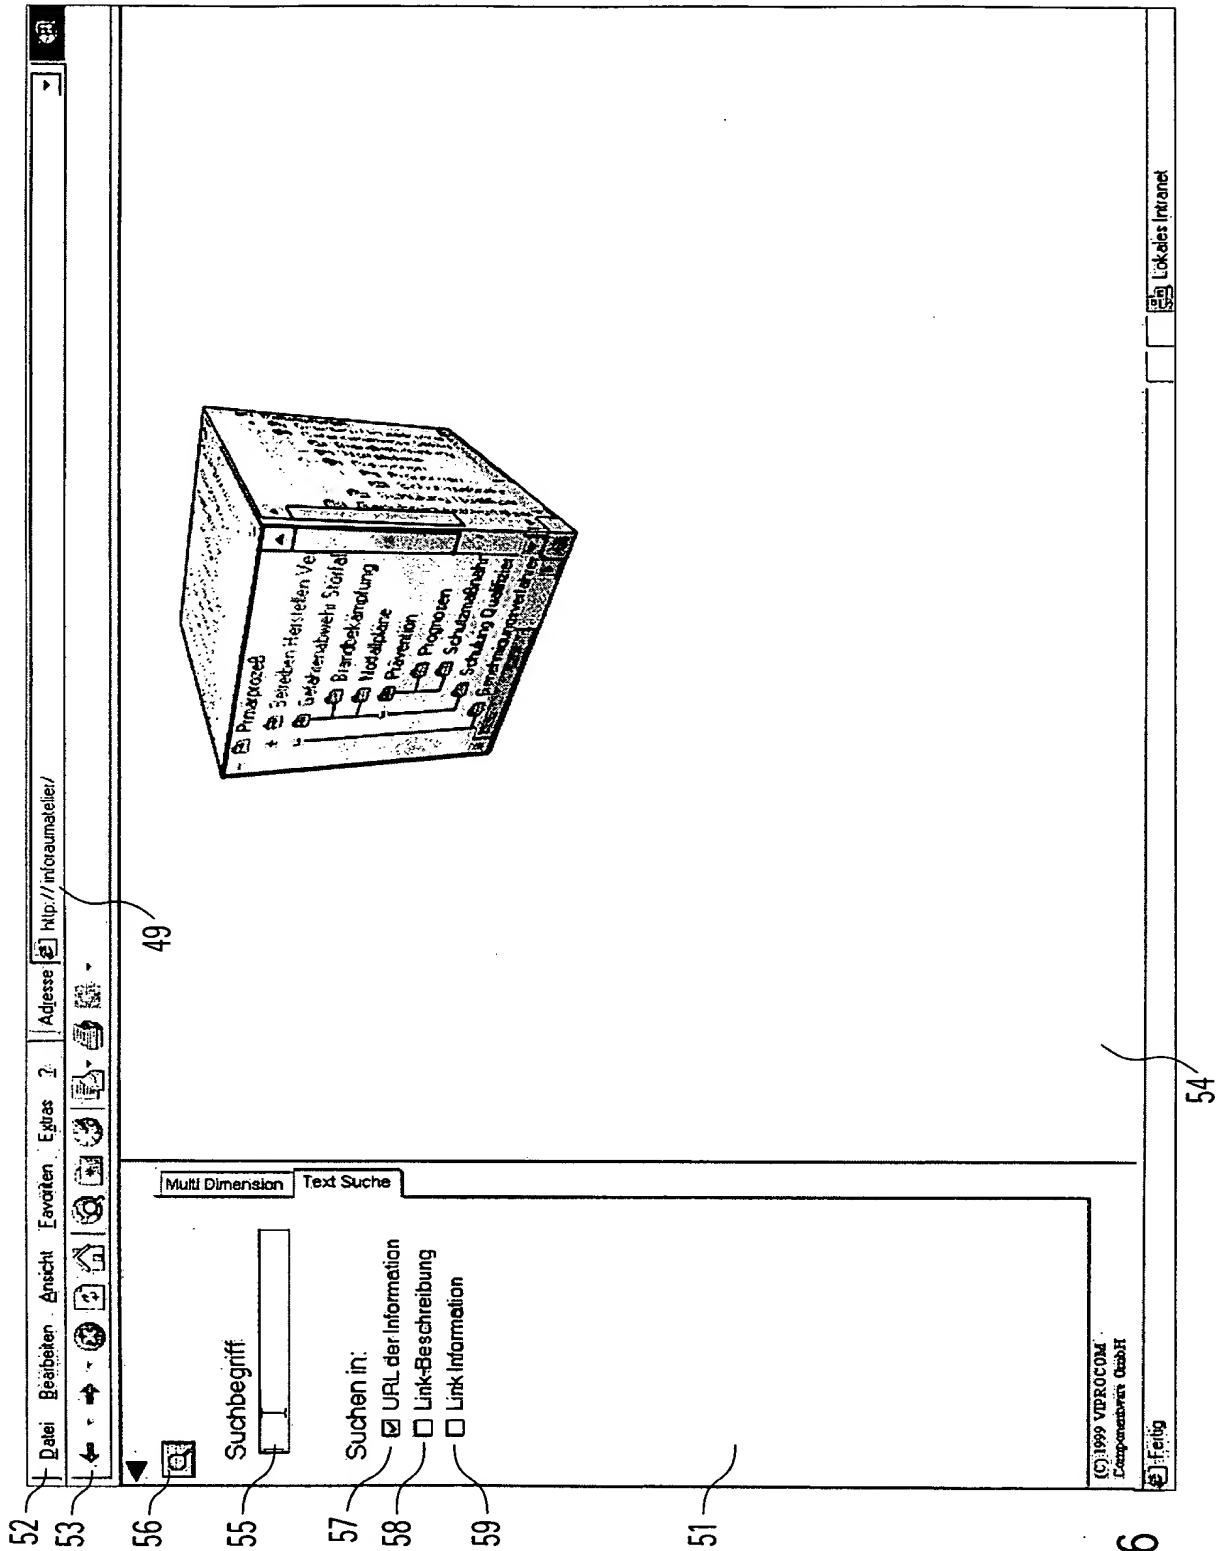



REPLACEMENT SHEET

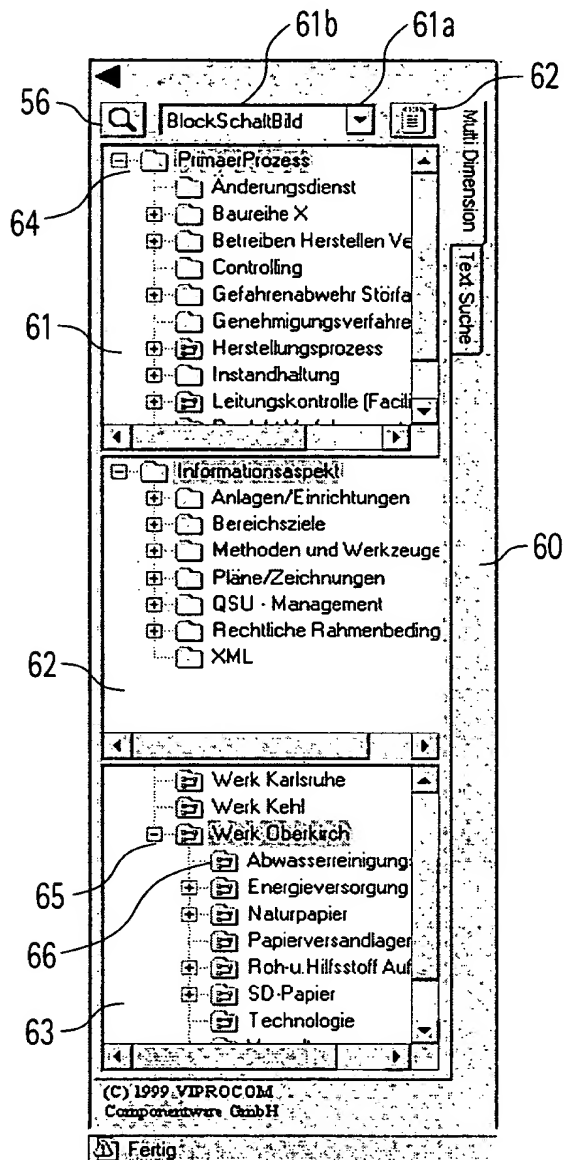


Fig. 7



REPLACEMENT SHEET

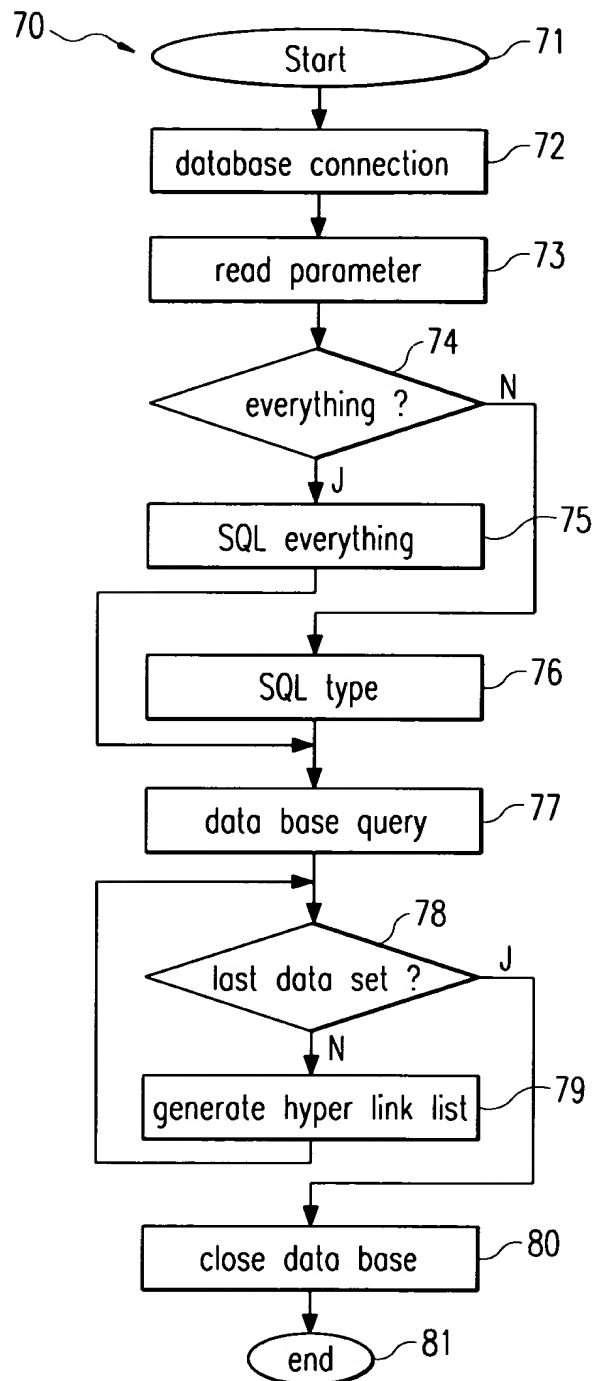


Fig. 8



Ergebnis der Datenbanksuche: Seite von 6


85

83 84

Dokument Typ	Informationsobjekt
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>Lagerinformationssystem</u> ▶ 87
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>Schallmessung</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>wassergef. Stoffe</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>Wasser/Abwasser</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>Anlagensicherheit/Vorbeugender Brandschutz</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Aktionsprogramm :	<u>Nutzwertanalyse</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>Koehler Gruppe</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>Werk Oberkirch</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>..Roh- u. Hilfsstoff Auflösung</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>..Energieversorgung (intern)</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...Wasserkraft</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...Brunnenwasserversorgung</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>..Naturpapier</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...PM III</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...PM IV</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>..SD-Papier</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...PM V</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...Streichmassenaufbereitung</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>...Kapselherstellung</u> ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Block Schalt Bild : -C	<u>..Wasserversorgung</u> ▶

86 87

Fig. 9



REPLACEMENT SHEET

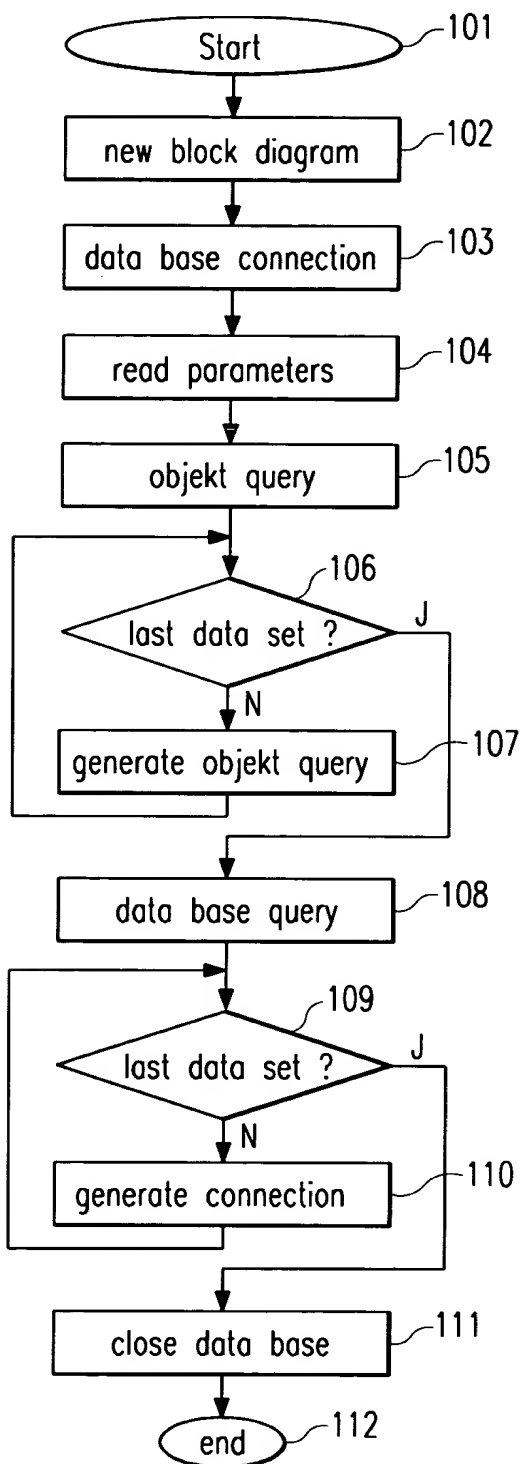


Fig. 10

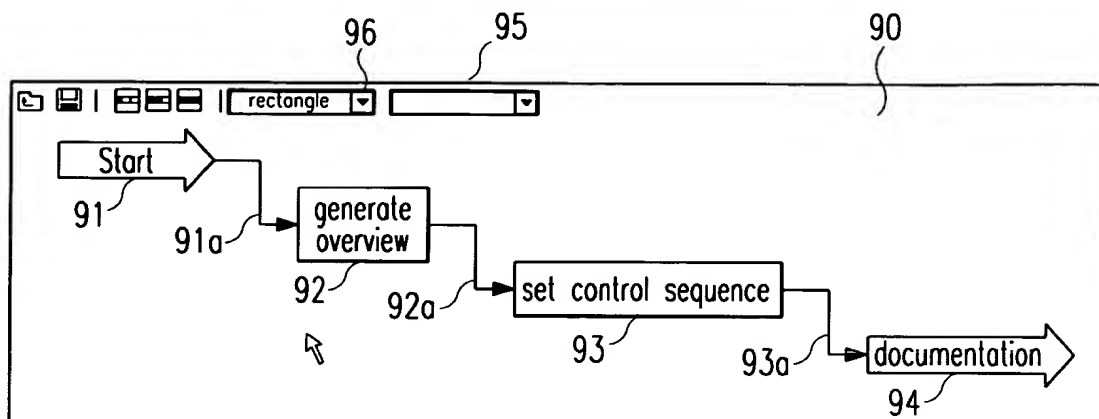


Fig. 11

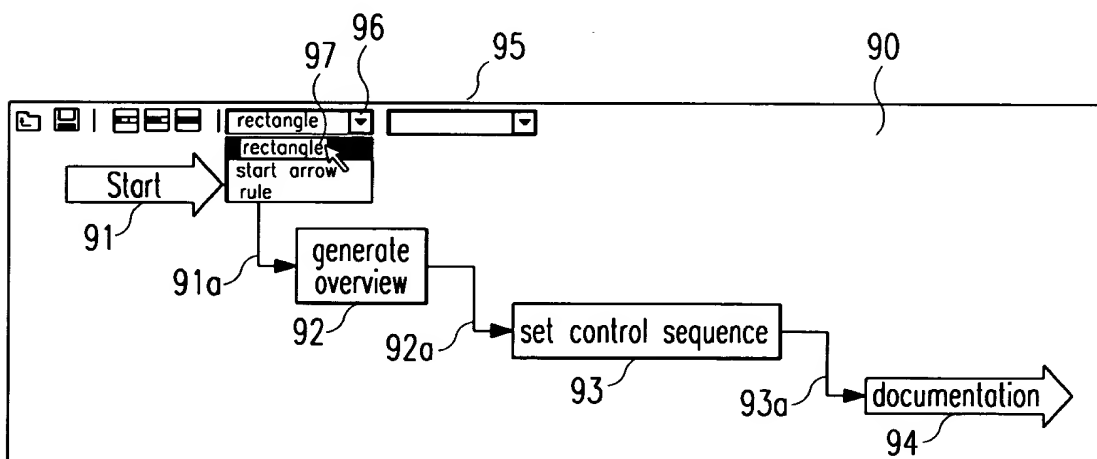


Fig. 12

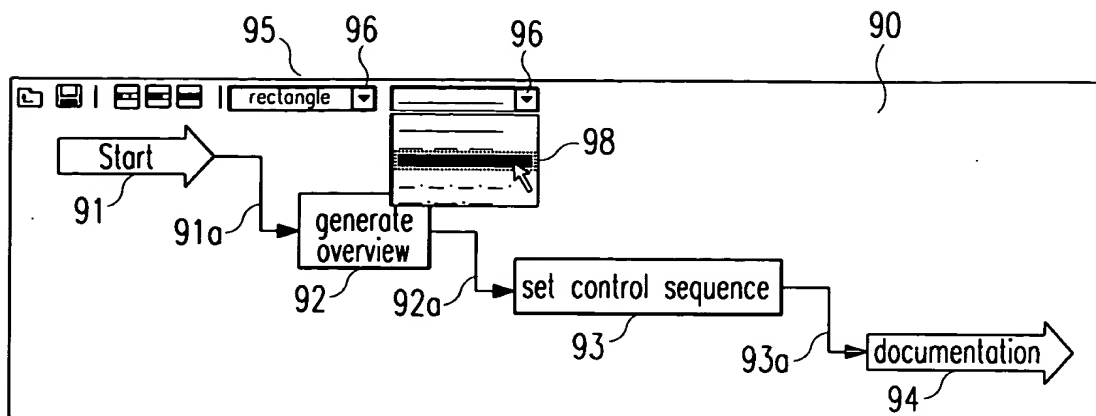


Fig. 13

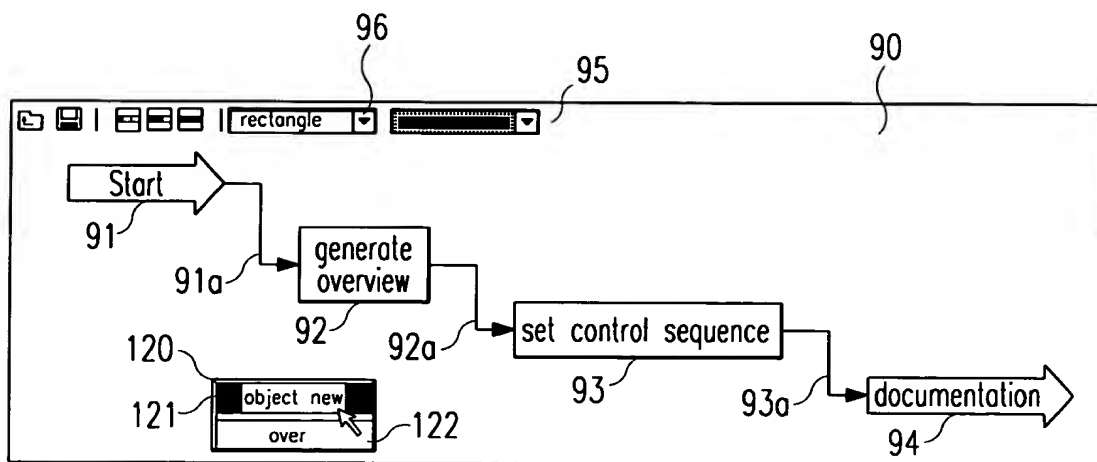


Fig. 14

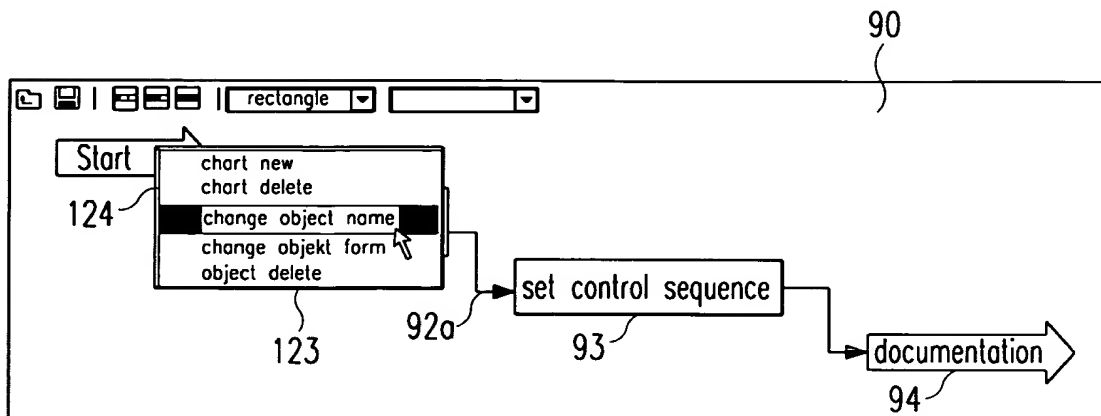



Fig. 15

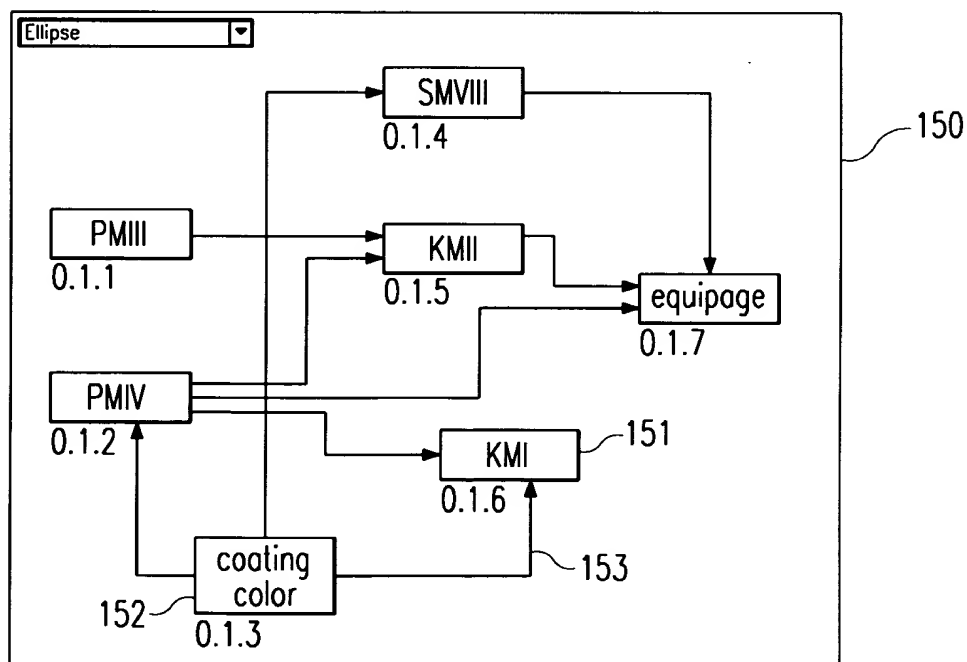


Fig. 17



REPLACEMENT SHEET

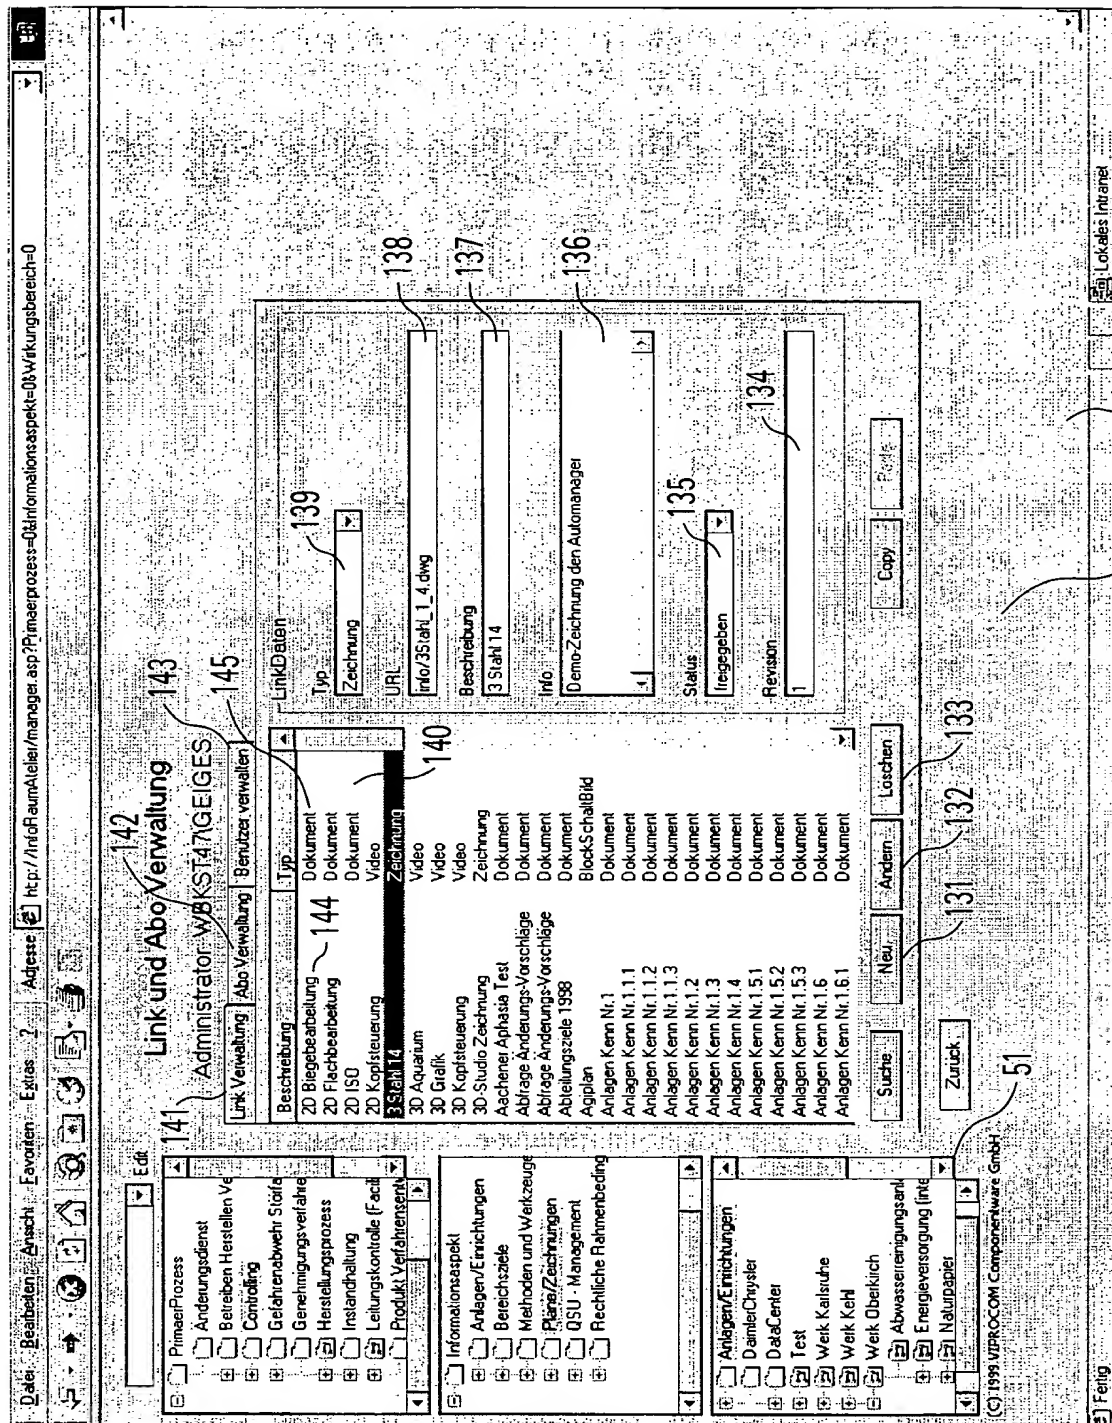


Fig. 16



REPLACEMENT SHEET

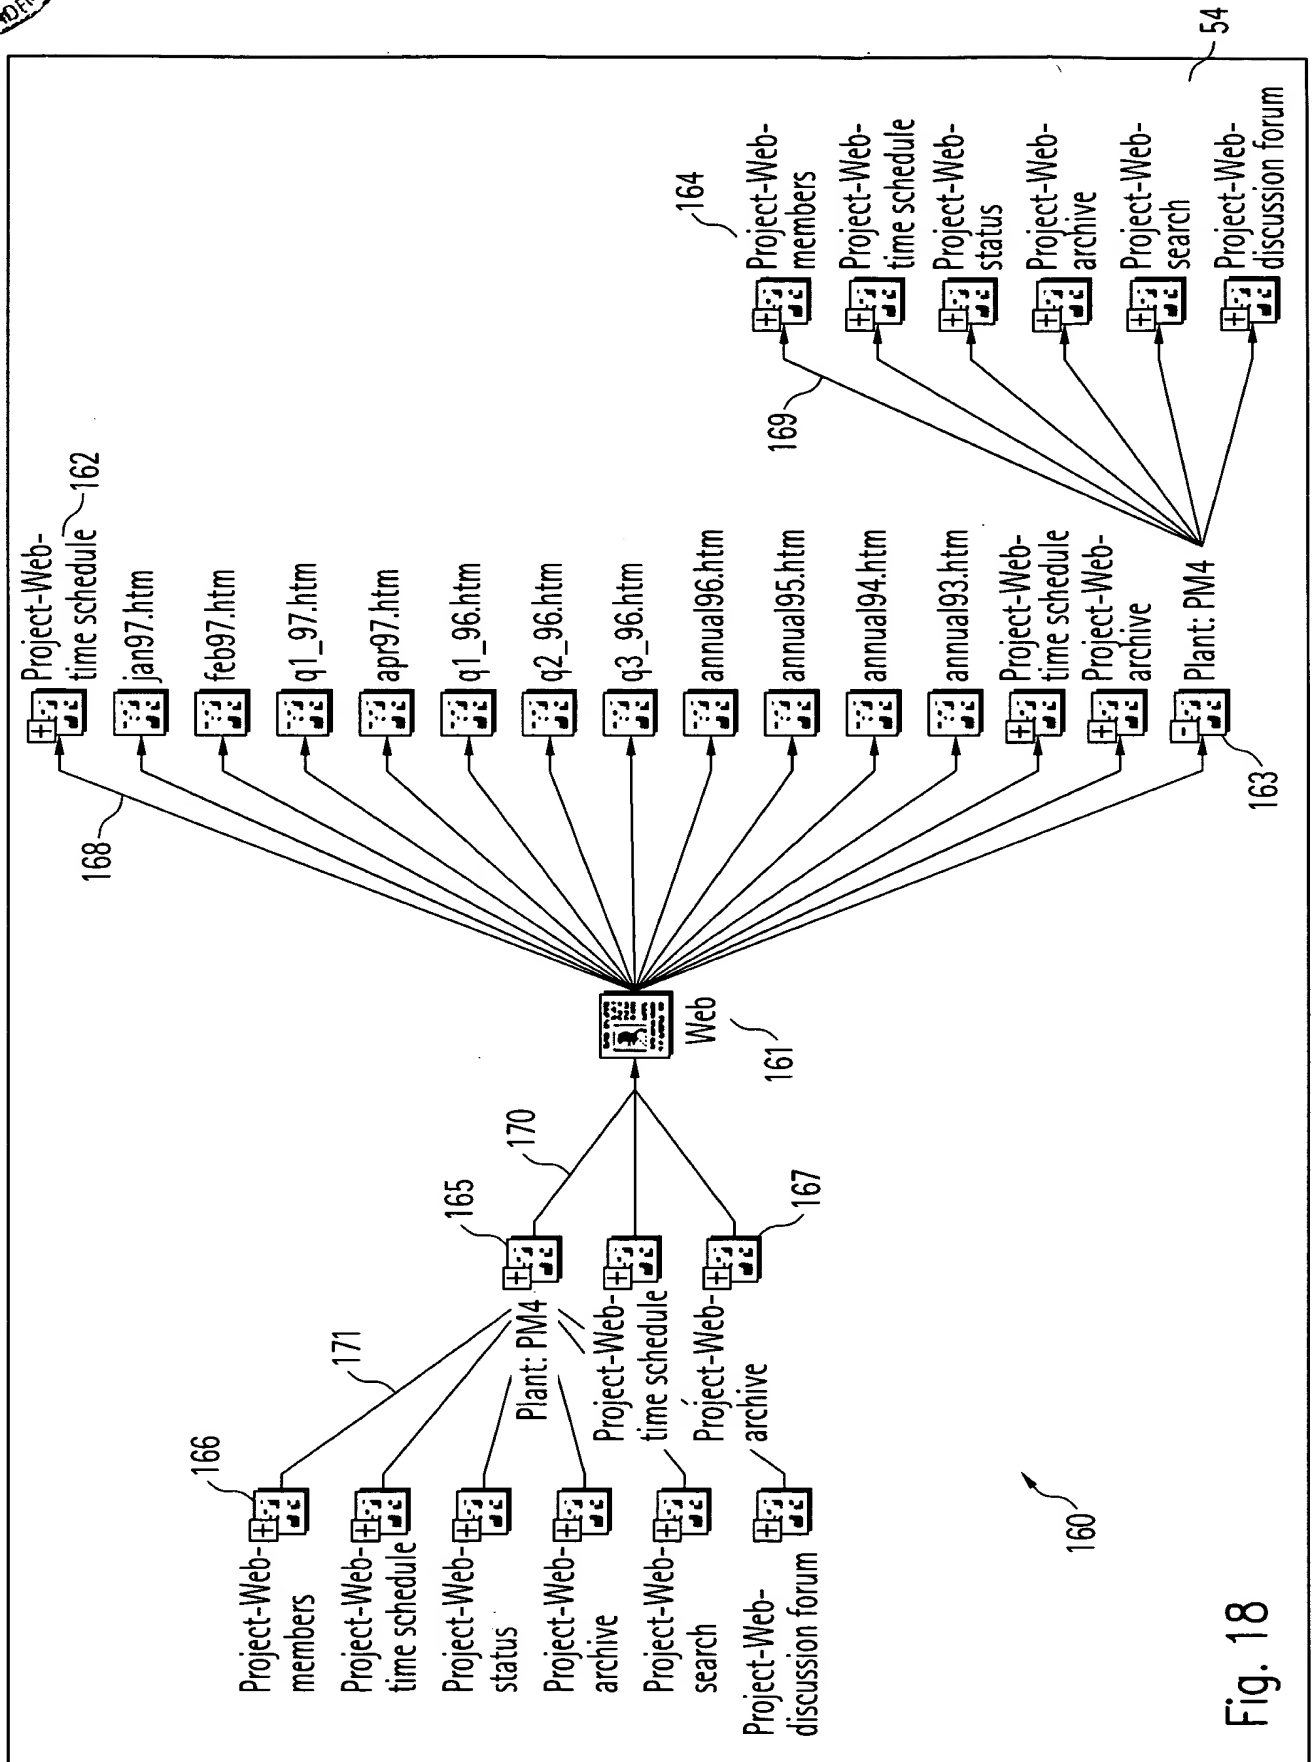


Fig. 18